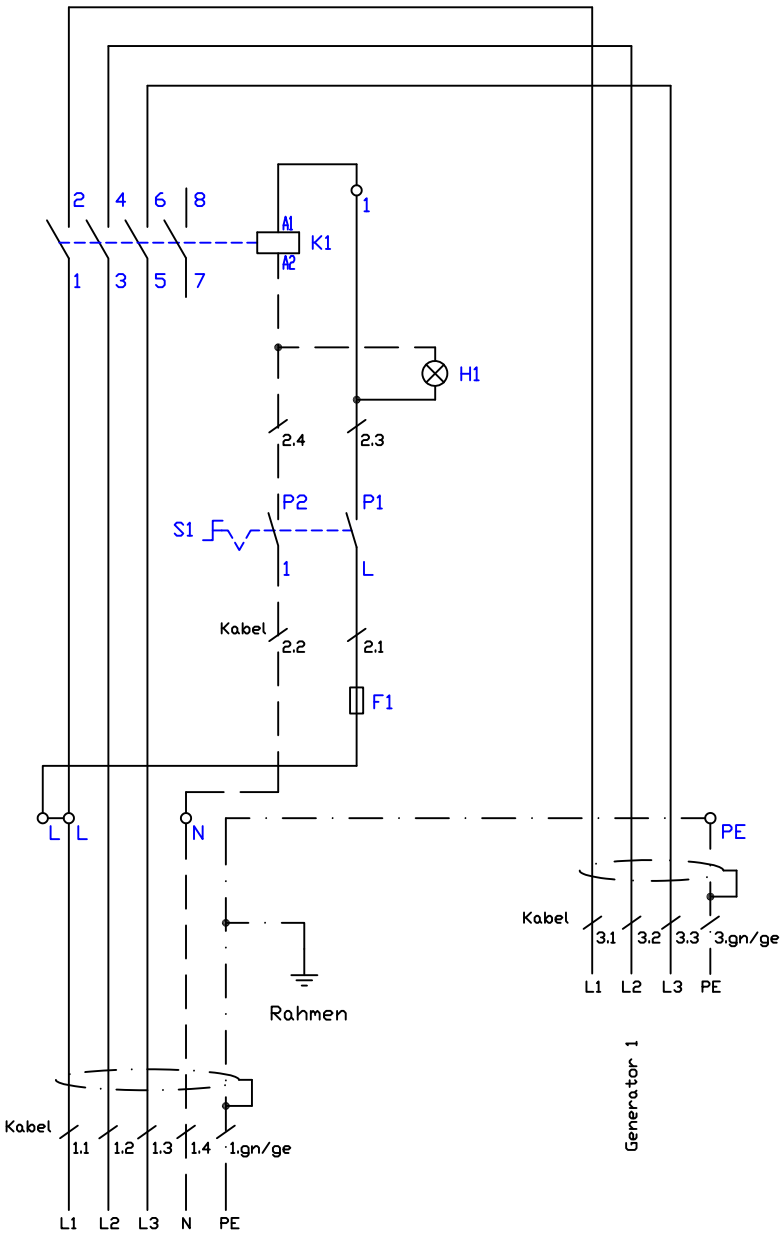


Anschluß 16A
Ölflex Classic 110CY
5G2,5qmm
400V/3~/N/PE

Kabel 1 - Ölflex Classic 5G2,5qmm	013.00023
Kabel 2 - Ölflex Classic 5G1,5qmm	013.00019
Kabel 3 - Ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035
F1 - Sicherungsklemme/Sicherung T6,3A	301038/501264
K1 - Schütz 25A/230V	800336
S1 - Hauptschalter 2-polig	800405
H1 - Betriebslampe "grün" 230V	800201

Induktionsherd
1-Induktion 7kW
BI1 System 70
BIPS

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de


Änderung			
	a		
	b		
	c		
		Version:	3.0
Blatt		Datum	Name
1/2		11.11.19	Hänel

Schaltplan
70-1/35

Jumpereinstellungen:

SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung

SW1: 6
Warmhaltefunktion = Ein [A]
Warmhaltefunktion = Aus [B]



SW1


Jumpereinstellungen:

SW3: 1
Frequenz = ein (Einzelkochstelle) [A]
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen) [B]

SW3: 3 u.4
Pfannenempfindlichkeit

SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen
Wok: 5,7,8 = Off, 6 = On
Ø280: 5,6,7 = Off, 8 = On
Q270: 5,6 = Off, 7,8 = On
280x280F: 5,7 = Off, 6,8 = On

[A] = On [B] = Off



SW3

Version K = getrennt


Jumpereinstellungen:

SW1.1: PT1000A On/Off


SW1.2: PT1000B On/Off

SW1.3: On=letzte Anzeige;
Off=Einzel- o.weitere Anzeige

SW1.4: Anzeige gedreht

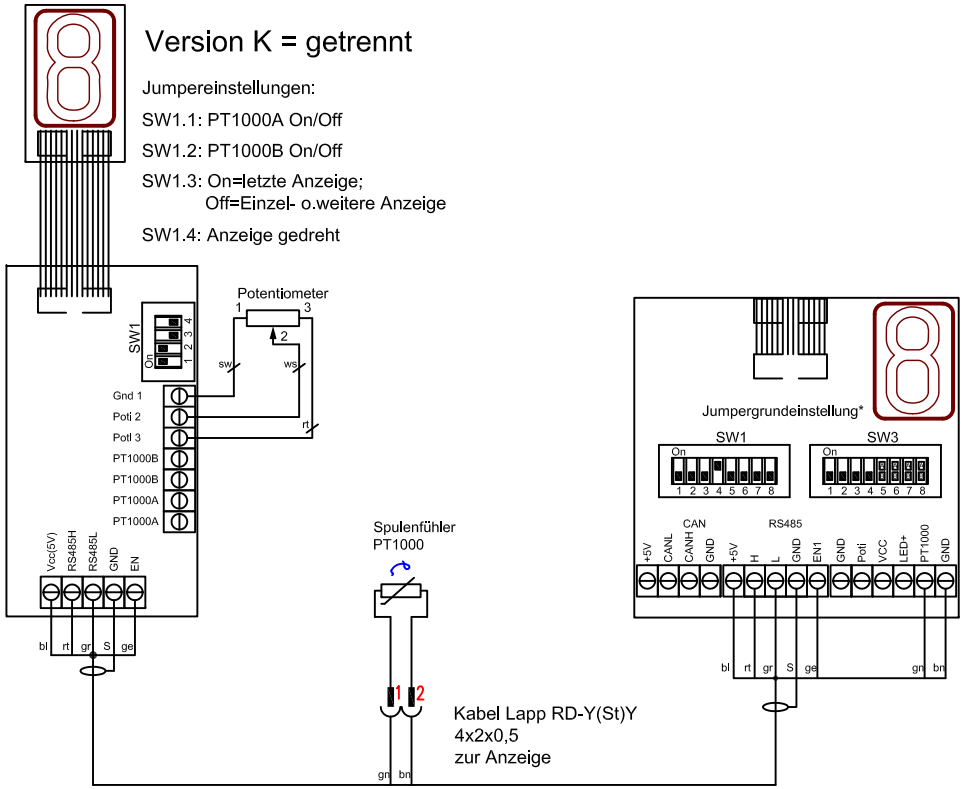

Version M = Modul

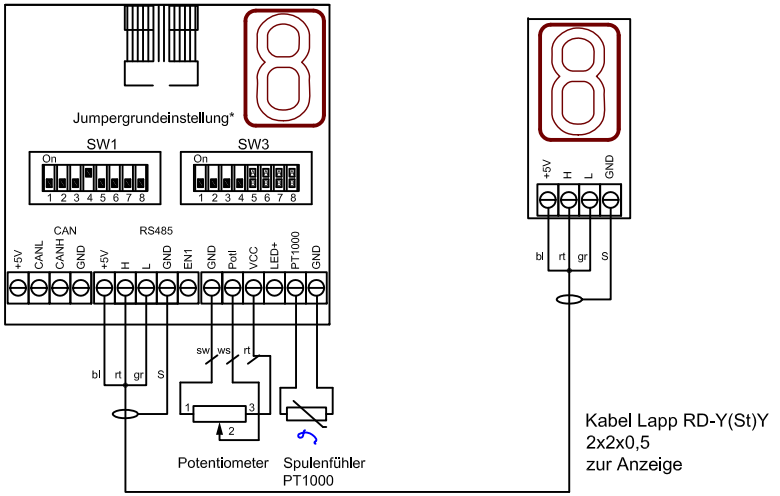

Spuleneinstellungen BIPS Generator 3x400V / 7kW Vers. 4.xx	Änderung	a	
		b	
		c	
		d	Version: 1.0

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Blatt	Datum	Name
1/1	28.03.19	Hänel