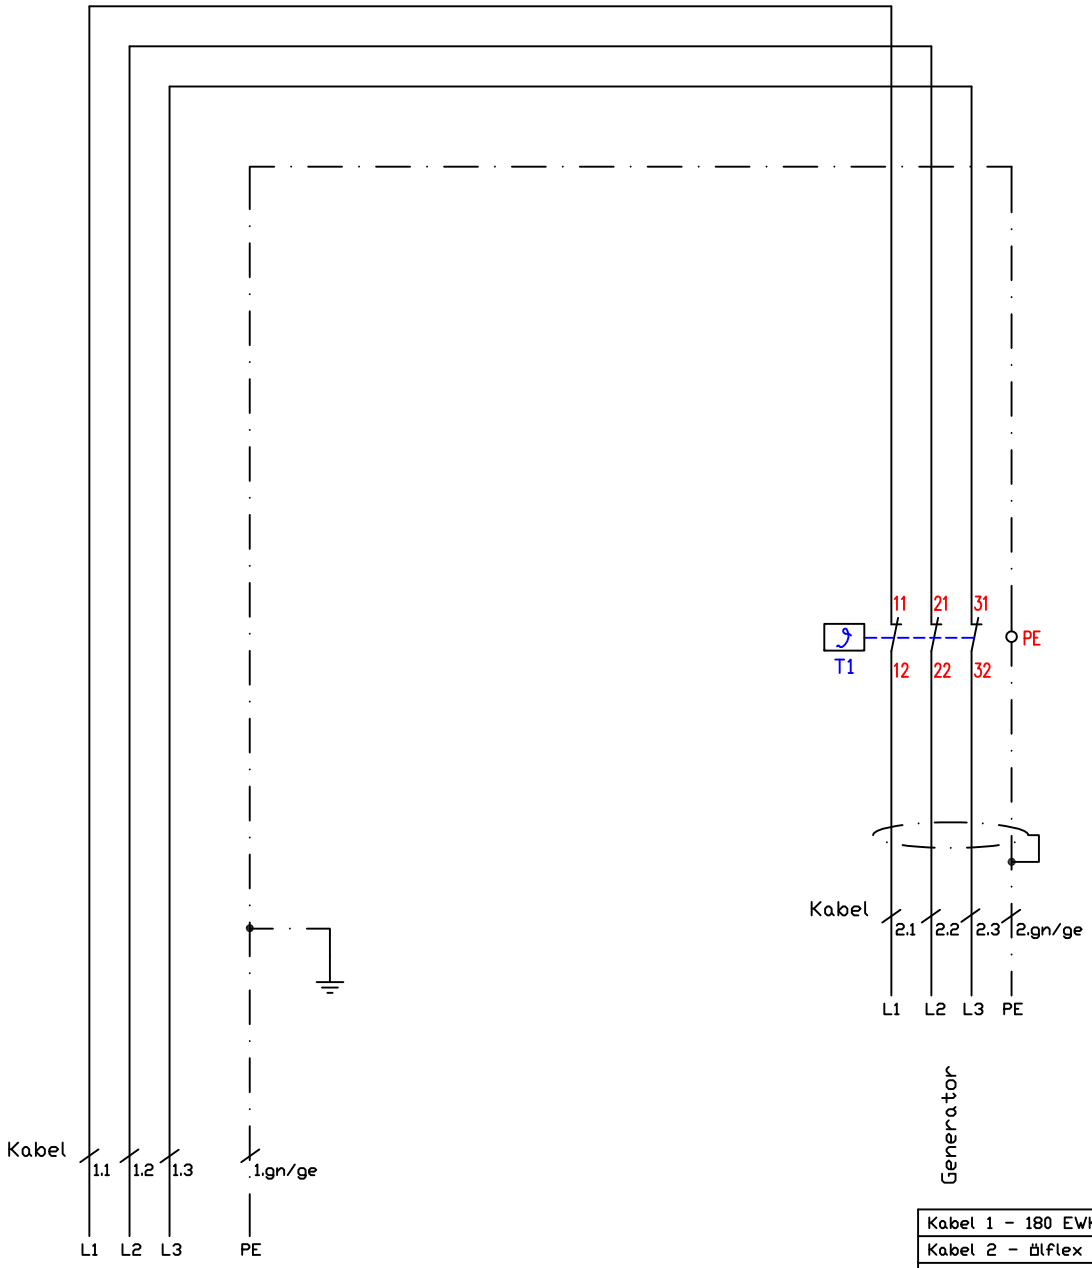


Festanschluß 16A
oder CEE16A-Stecker
400V/3~/PE

Kabel 1 - 180 EWKF 5G2,5qmm	013.00007
Kabel 2 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035
T1 - Sicherheitsthermostat 360°C	300100

Auftischgerät
System 60/20; 70
Induktionsbratplatte
BGA_40IS BIPS 5,0kW

Änderung			
	a		
	b		
	c		
		Version	3.0

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Blatt	Datum	Name
1/2	26.09.22	RH

Schaltplan
BGI-1/13

Modul

Jumpereinstellungen:

SW1.1: Geräte-Adresse

SW1.2: Kompatibilitätsmodus

SW1.3:


SW1.4: nicht verwendet

SW2.1: PT1000 2 On/Off

SW2.2: PT1000 3 On/Off

SW2.3: PT1000 4 On/Off


SW2.4: PT1000 5 On/Off

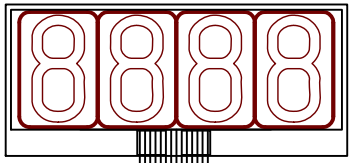


Hall-Standard IO

EB21608-02

Kabel 2x2x0,5

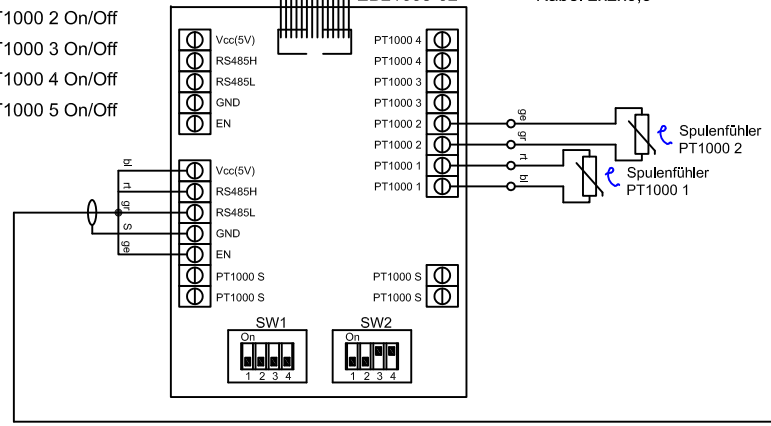


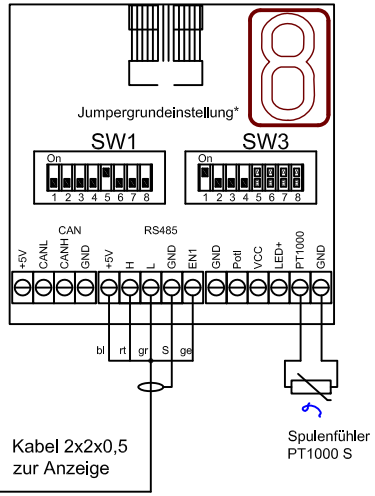

Jumpereinstellungen:

SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung

SW1: 6
Warmhaltefunktion = Ein A
Warmhaltefunktion = Aus B




SW1

SW3: 1
Frequenz = ein (Einzelkochstelle) A
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen) B

SW3: 3 u.4
Pfannenempfindlichkeit

SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen
300x520: 5,6,7,8 = On

A = On B = Off



SW3

Spuleneinstellungen BIPS Generator 400V / 5kW; Vers. 4.xx Spule 300x520 3F 4Hall-Standard I/O	Änderung	a	
		b	
		c	
		d	
		Datum	Name
Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15 berner@induktion.de www.induktion.de		15.04.20	Hänel