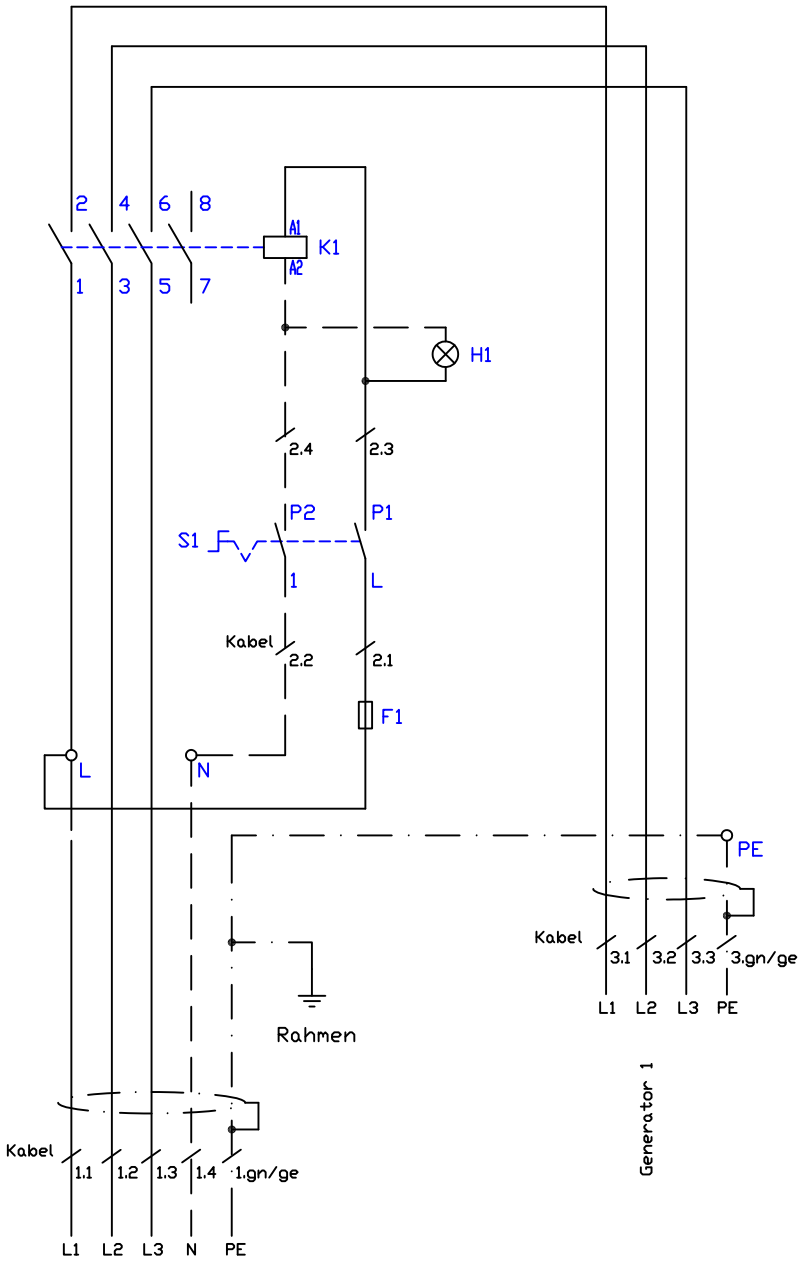


Kabel 1 - ölflex Classic 110CY 5G2,5qmm	100104
Kabel 2 - ölflex Classic 5G1,5qmm	013.00019
Kabel 3 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035
F1 - Sicherungsklemme/Sicherung T6,3A	301038/501264
K1 - Schütz 25A/230V	800336
S1 - Hauptschalter 2-polig	800405
H1 - Betriebslampe "grün" 230V	800201

Induktionsherd
2-Induktion 10kW
BI2 System 70
BIPDS

Änderung			
	a		
	b		
	c		
	Version	3.1	
Blatt	Datum	Name	
1/2	13.07.23	HR	


Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Schaltplan
70-2/21

Jumpereinstellungen:

SW1:
0=Spule Ø230/235µH
1=Spule Ø260/235µH
2=Spule Ø280/235µH
4=Spule 270Q/235µH
5=Spule 280x280F/235µH
5=Spule 280F/Ø260/235µH
A=Spule Wok Ø300/235µH
B=Smart Move Spule Ø260/235µH
C=Spule Grill 260x520/220µH

SW1




SW2: 1
2-Kanalbetrieb A
1-Kanalbetrieb B

SW2: 2
CAN ID/Frequenz C
CAN ID/Frequenz (f=-70Hz) D

SW2: 3
Leistung Stufe 1 E
Leistung Stufe 2 F

SW2: 4
Energiemanagement Aus G
Energiemanagement Ein H

SW2




SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal A
Empfindlichkeit TE=Fein B


SW3: 2
Master-Poti-Funktion Aus C
Master-Poti-Funktion Ein D

SW3: 3
Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus E
Warmhaltefunktion Kanal 1 Ein F

SW3: 4
Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus G
Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein H

SW3



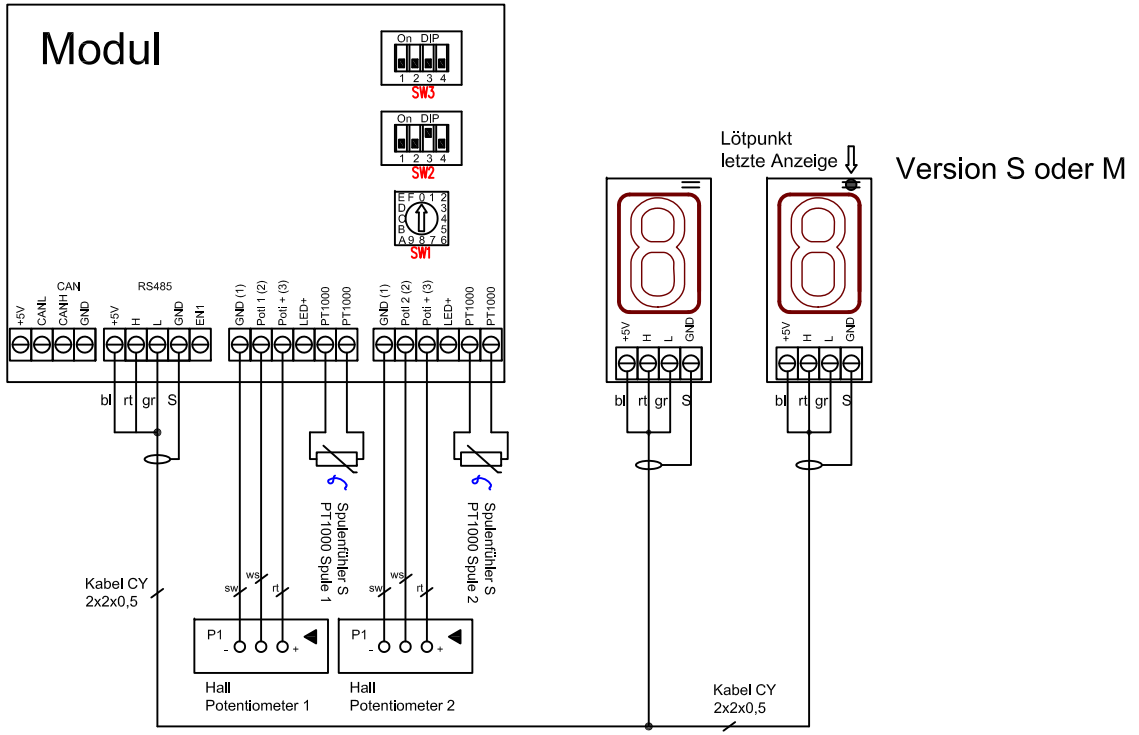

Version S oder M

Spuleneinstellungen BIPDS - Modul Generator 3x400V / 10,0kW Mach 4	Änderung	a	
		b	
		c	
		d	Version: 1.0
Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15 berner@induktion.de www.induktion.de	Blatt	Datum	Name
	1/1	15.02.23	HR
	BIPDS_Mach4_10kW_LP4		