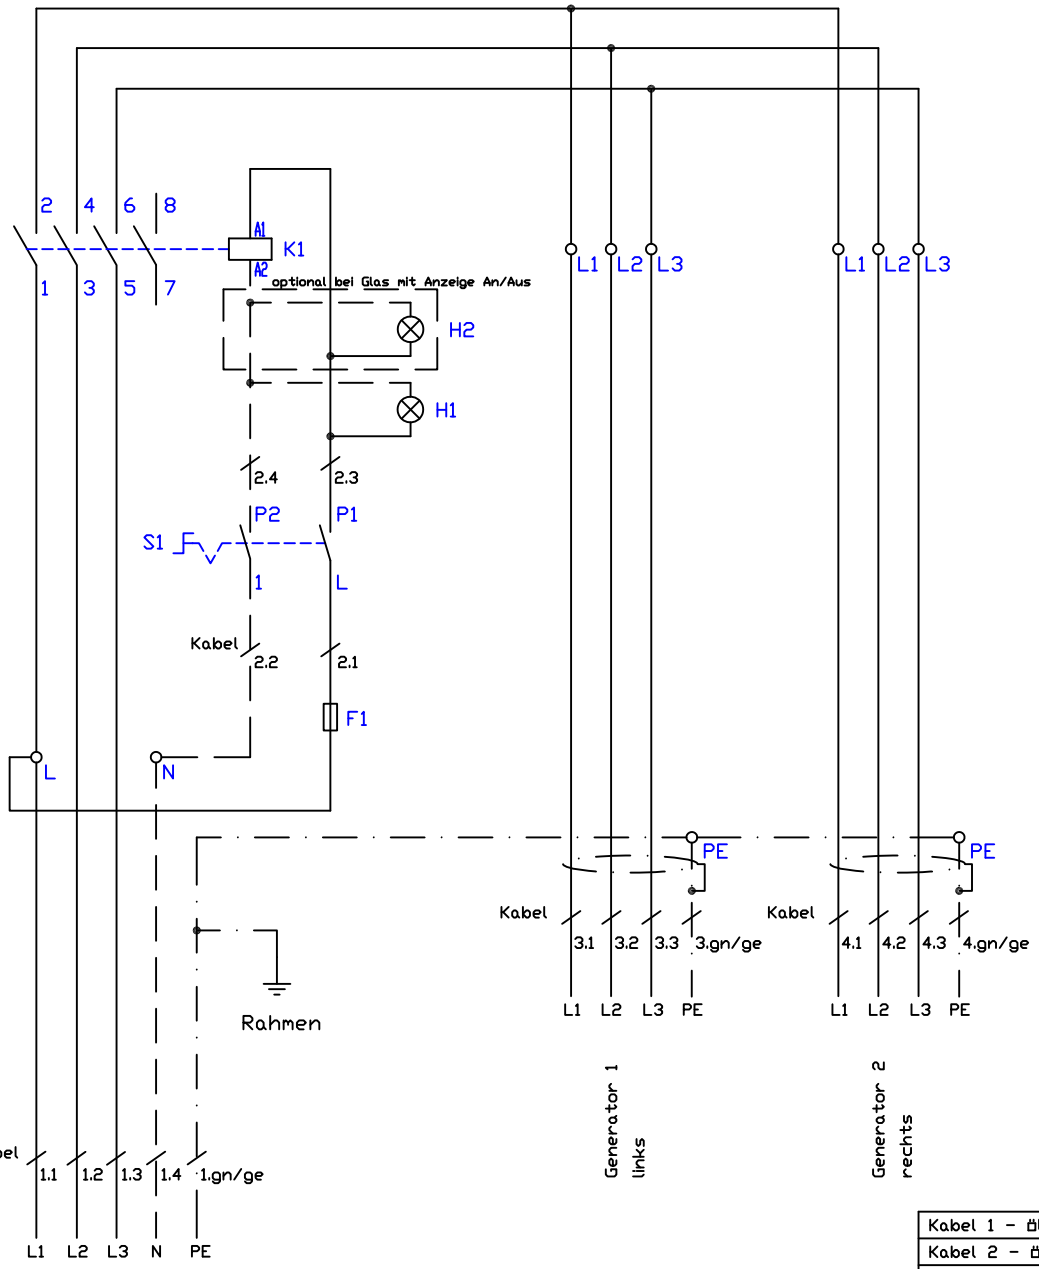


Kabel 1 - ölflex Classic 5G4qmm	013.00024
Kabel 2 - ölflex Classic 5G1,5qmm	013.00019
Kabel 3,4 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035
F1 - Sicherungsklemme/Sicherung T6,3A	301038/501264
K1 - Schütz 25A/230V	800336
S1 - Hauptschalter 2-polig	800405
H1 - Betriebslampe "grün" 230V	800201
H2 - Betriebslampe "rot" 230V(unter Glas)	800214

Induktionsherd
System 70
4-Induktion 14kW BIPDS

Änderung			
	a		
	b		
	c		
		Version	3.1

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de


Blatt	Datum	Name
1/2	24.10.23	HR

Schaltplan
BI4-70/14

Jumpereinstellungen:

SW1:
0=Spule Ø230/235µH
1=Spule Ø260/235µH
4=Spule 270Q/235µH
5=Spule 280x280F/235µH
5=Spule 280F/Ø260/235µH
B=Smart Move Spule Ø260/235µH

SW1




SW2: 1
2-Kanalbetrieb A
1-Kanalbetrieb B

SW2: 2
CAN ID/Frequenz C
CAN ID/Frequenz (f=-70Hz) D

SW2: 3
Leistung Stufe 1 E
Leistung Stufe 2 F

SW2: 4
Energiemanagement Aus G
Energiemanagement Ein H

SW2




SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal A
Empfindlichkeit TE=Fein B


SW3: 2
Master-Poti-Funktion Aus C
Master-Poti-Funktion Ein D

SW3: 3
Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus E
Warmhaltefunktion Kanal 1 Ein F

SW3: 4
Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus G
Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein H

SW3



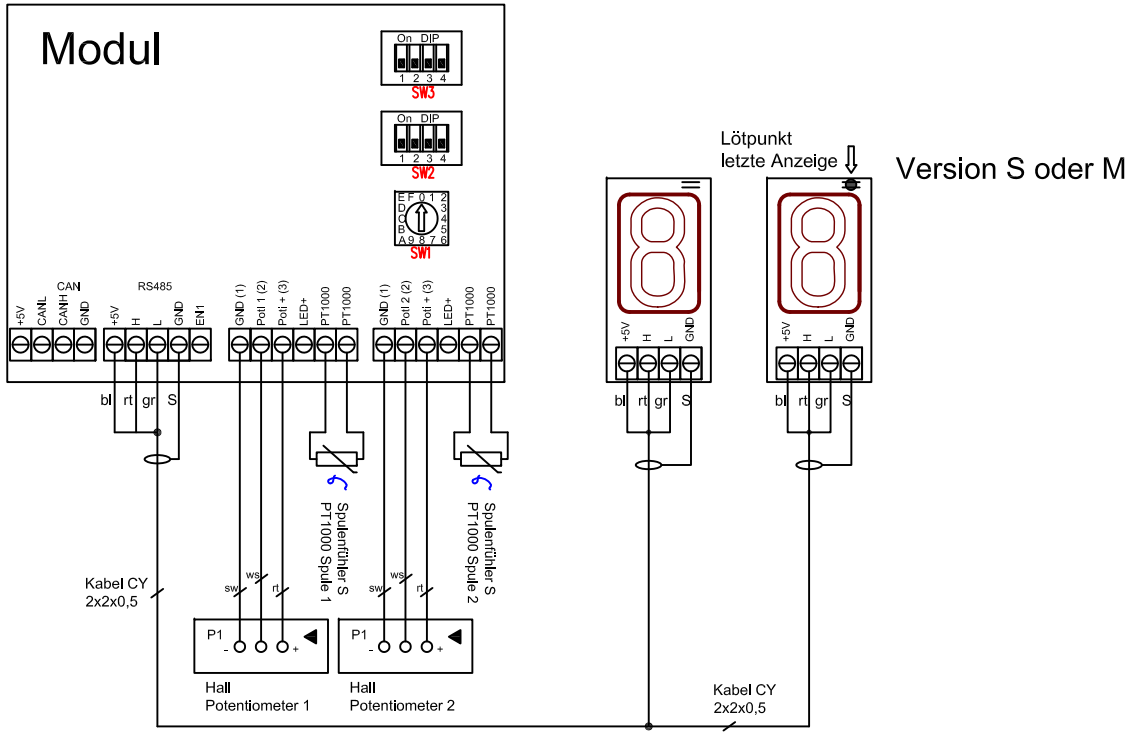

Version S oder M

Spuleneinstellungen BIPDS - Modul Generator 3x400V / 7,0kW LP4; Mach 4	Änderung	a	
		b	
		c	
		d	Version: 1.0

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Blatt	Datum	Name
1/1	28.08.23	HR

BIPDS_M_7kW