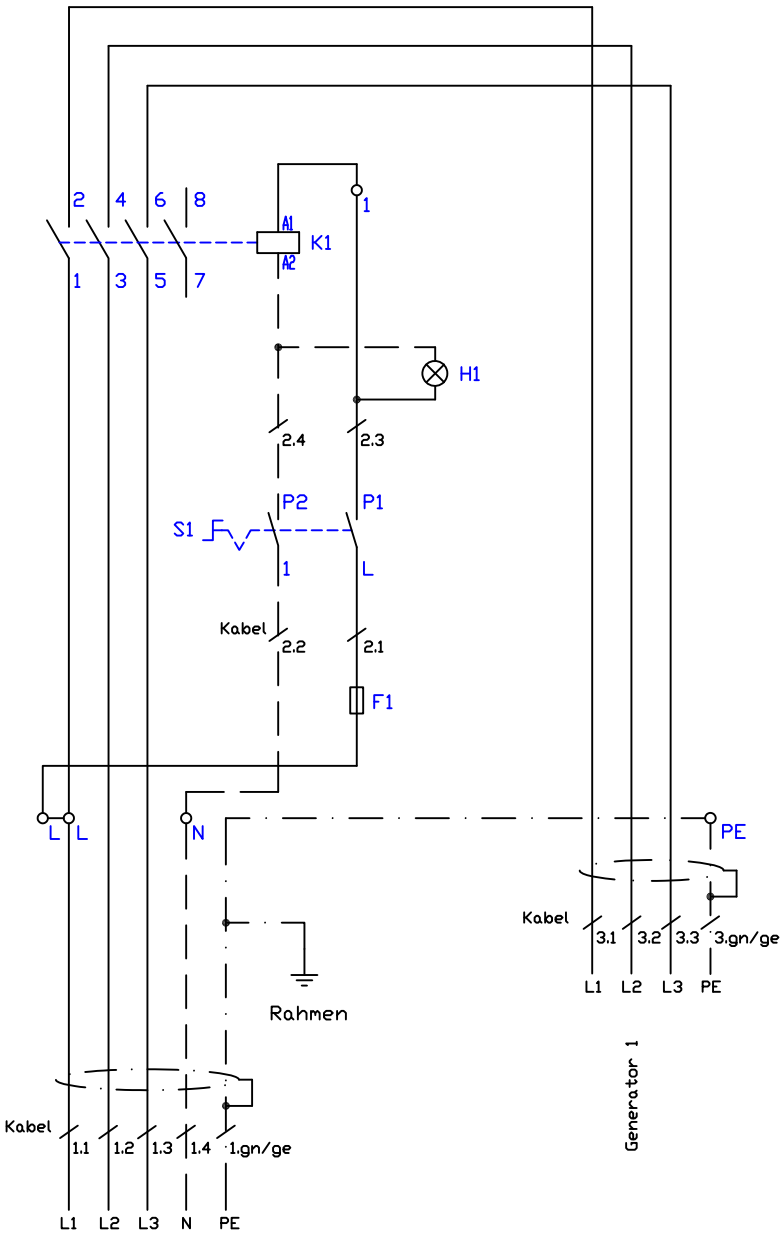


Kabel 1 - ölflex Classic 5G2,5qmm	013.00023
Kabel 2 - ölflex Classic 5G1,5qmm	013.00019
Kabel 3 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035
F1 - Sicherungsklemme/Sicherung T6,3A	301038/501264
K1 - Schütz 25A/230V	800336
S1 - Hauptschalter 2-polig	800405
H1 - Betriebslampe "grün" 230V	800201

Induktionsherd
2-Induktion 10kW
BIH2 System 70
BIPDS

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de


Änderung			
	a		
	b		
	c		
		Version:	3.0
Blatt		Datum	Name
1/2		02.09.19	Hänel

Schaltplan
70-2/25

Jumpereinstellungen:

SW1:
0=Spule Ø230/235µH
1=Spule Ø260/235µH
2=Spule Ø280/235µH
4=Spule 270Q/235µH
5=Spule 280x280F/235µH
5=Spule 280F/Ø260/235µH
A=Spule Wok Ø311/235µH
C=Spule 260x520/220µH

SW1




SW2: 1
2-Kanalbetrieb A
1-Kanalbetrieb B

SW2: 2
CAN ID/Frequenz C
CAN ID/Frequenz (f=-70Hz) D

SW2: 3
Leistung Stufe 1 E
Leistung Stufe 2 F

SW2: 4
Energiemanagement Aus G
Energiemanagement Ein H

SW2




SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal A
Empfindlichkeit TE=Fein B

SW3: 2
Master-Poti-Funktion Aus C
Master-Poti-Funktion Ein D


SW3: 3
Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus E
Warmhaltefunktion Kanal 1 Ein F


SW3: 4
Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus G
Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein H


SW3




GSG

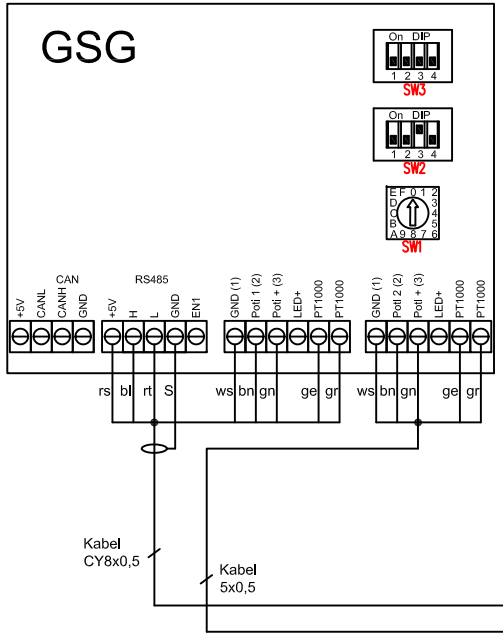


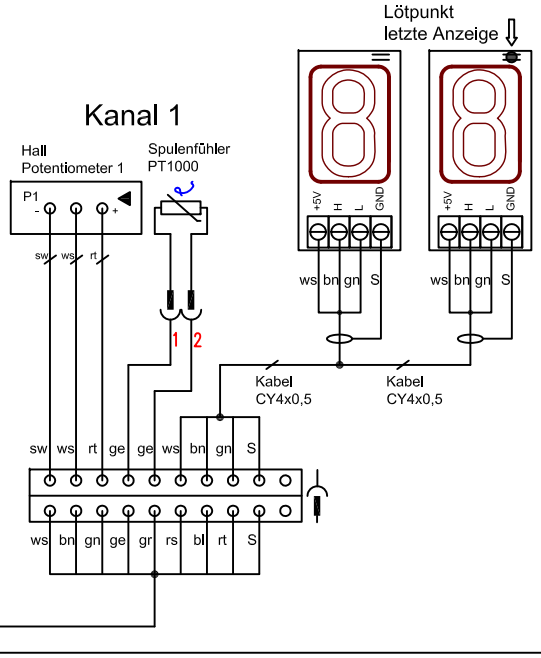

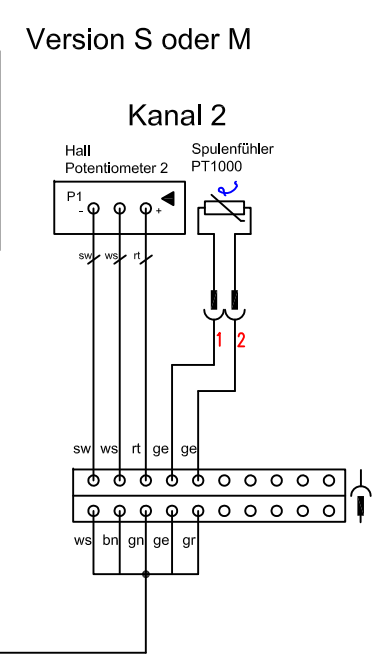

Modul

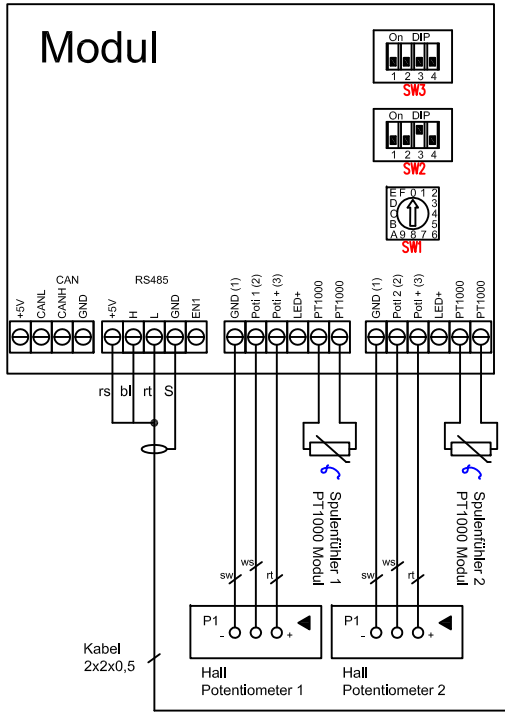

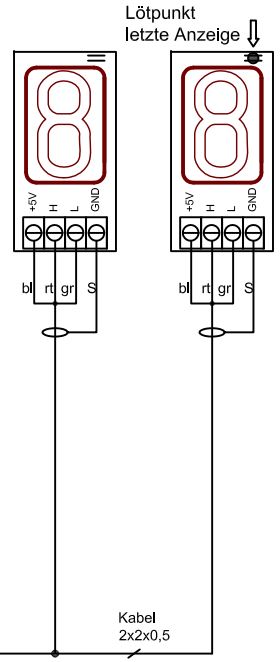

Version S oder M

Spuleneinstellungen BIPDS Generator 3x400V / 10,0kW Vers. 1.xx	Änderung	a	
		b	
		c	
		d	Version: 1.0
Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15 berner@induktion.de www.induktion.de	Blatt	Datum	Name
	1/1	02.11.20	Hänel