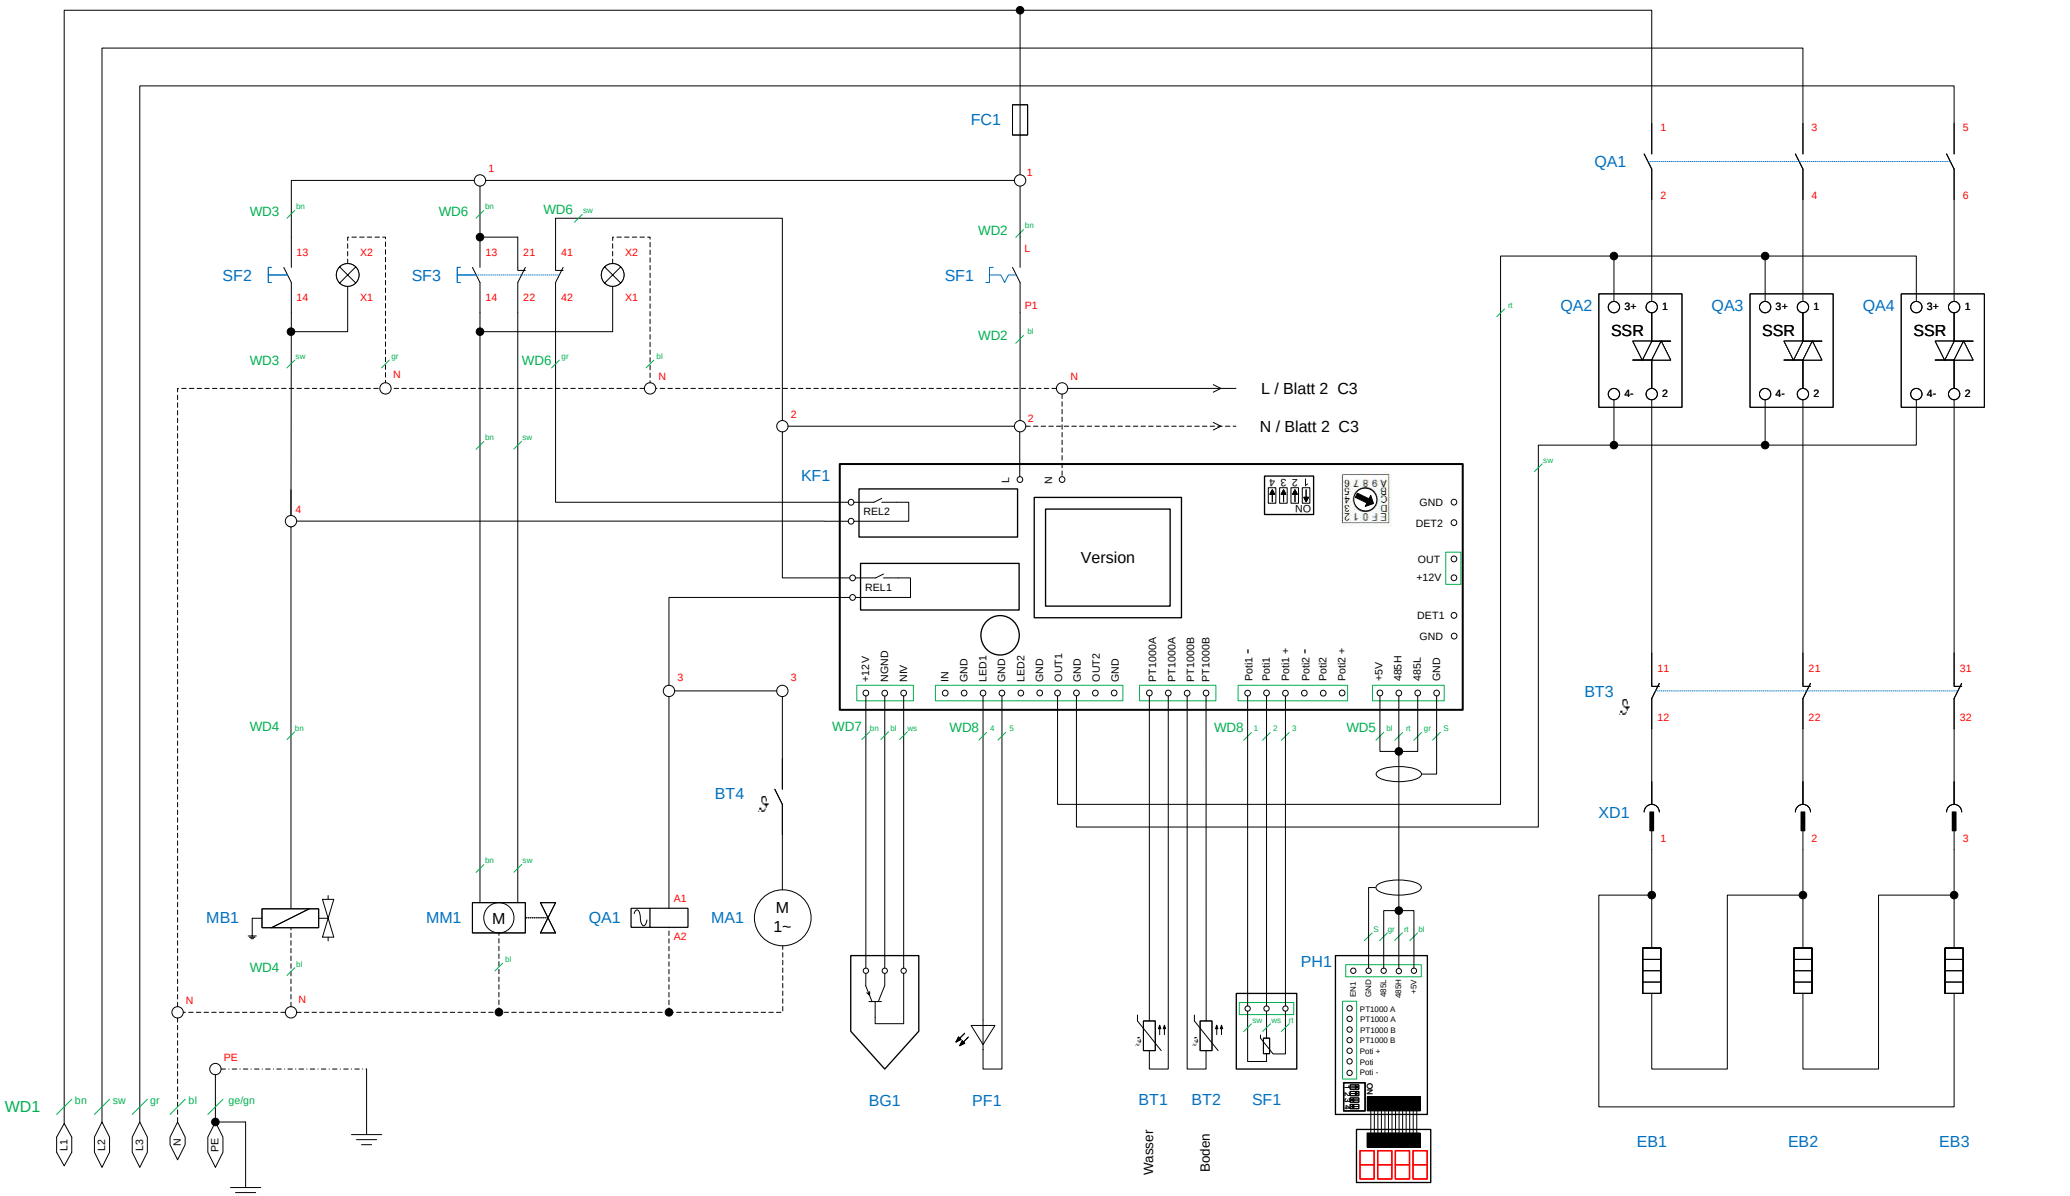

Festanschluß
400V, 3~/N/PE, 16A

BG1	Niveausonde LBFS	300094	MB1	Magnetventil „Wasserzulauf“	300114	WD1	Kabel EWKF 5G2,5mm²	013.00007
BT1	Mediumfühler PT1000	100459	MM1	Stellantrieb „Wasserablauf“	300112	WD2, -4	Kabel SiHF 3G0,5mm²	013.00102
BT2	Kabeltemperaturfühler PT1000	100372	PF1	Anzeige Version „I“	100318	WD3	Kabel SiHF 3X0,5mm²	013.00111
BT3	Sicherheitstemperaturbegrenzer 150°C	300092	PH1	LED grün „Betrieb EIN“	100134	WD5	Kabel SiHF 4x0,5mm²	013.00147
BT4	Bimetallschalter 50°C schließend	FAR-1006851	QA1	Schütz 25A, 230V~, mit RC-Glied	800305 / 800323	WD6	Kabel SiHF 5G0,5mm²	013.00100
EB1 , -2, -3	Rohrheizkörper aufgelötet	- - - - - -	QA2, -3, -4	Solid State Relais 40A/480V	800324	WD7	Kabel für Niveausonde mit Stecker M12	300095
FC1	Feinsicherung T6,3A in Sicherungsklemme	800305 / 301038	SF1	Potentiometer mit Vorsatzschalter	LP1-100108	WD8	Kabel SiHF 7G0,5mm²	013.00101
KF1	Multicontroller ab Version 4.1x	300129	SF2	Leuchtdrucktaster blau „Wasserzulauf“	300300	XD1	Klemmleiste 6-polig	300606
MA1	Lüfter 60x60x25mm, 230V~	100300	SF3	Leuchtdrucktaster gelb „Wasserablauf“	300304			

Einbaunudelkocher System 70 GN2/3
BHNKKTDHE
Optionen WZN, WAS
400V, 3~/N/PE, 8kW

Änderung			
	a		
	b		
	c		

Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel: +49(0)831/697247-0 Fax: -15
Email: berner@induktion.de
www.Induktion.de

Blatt	Datum	Name
1/2	30.03.23	Stolle

Schaltplan

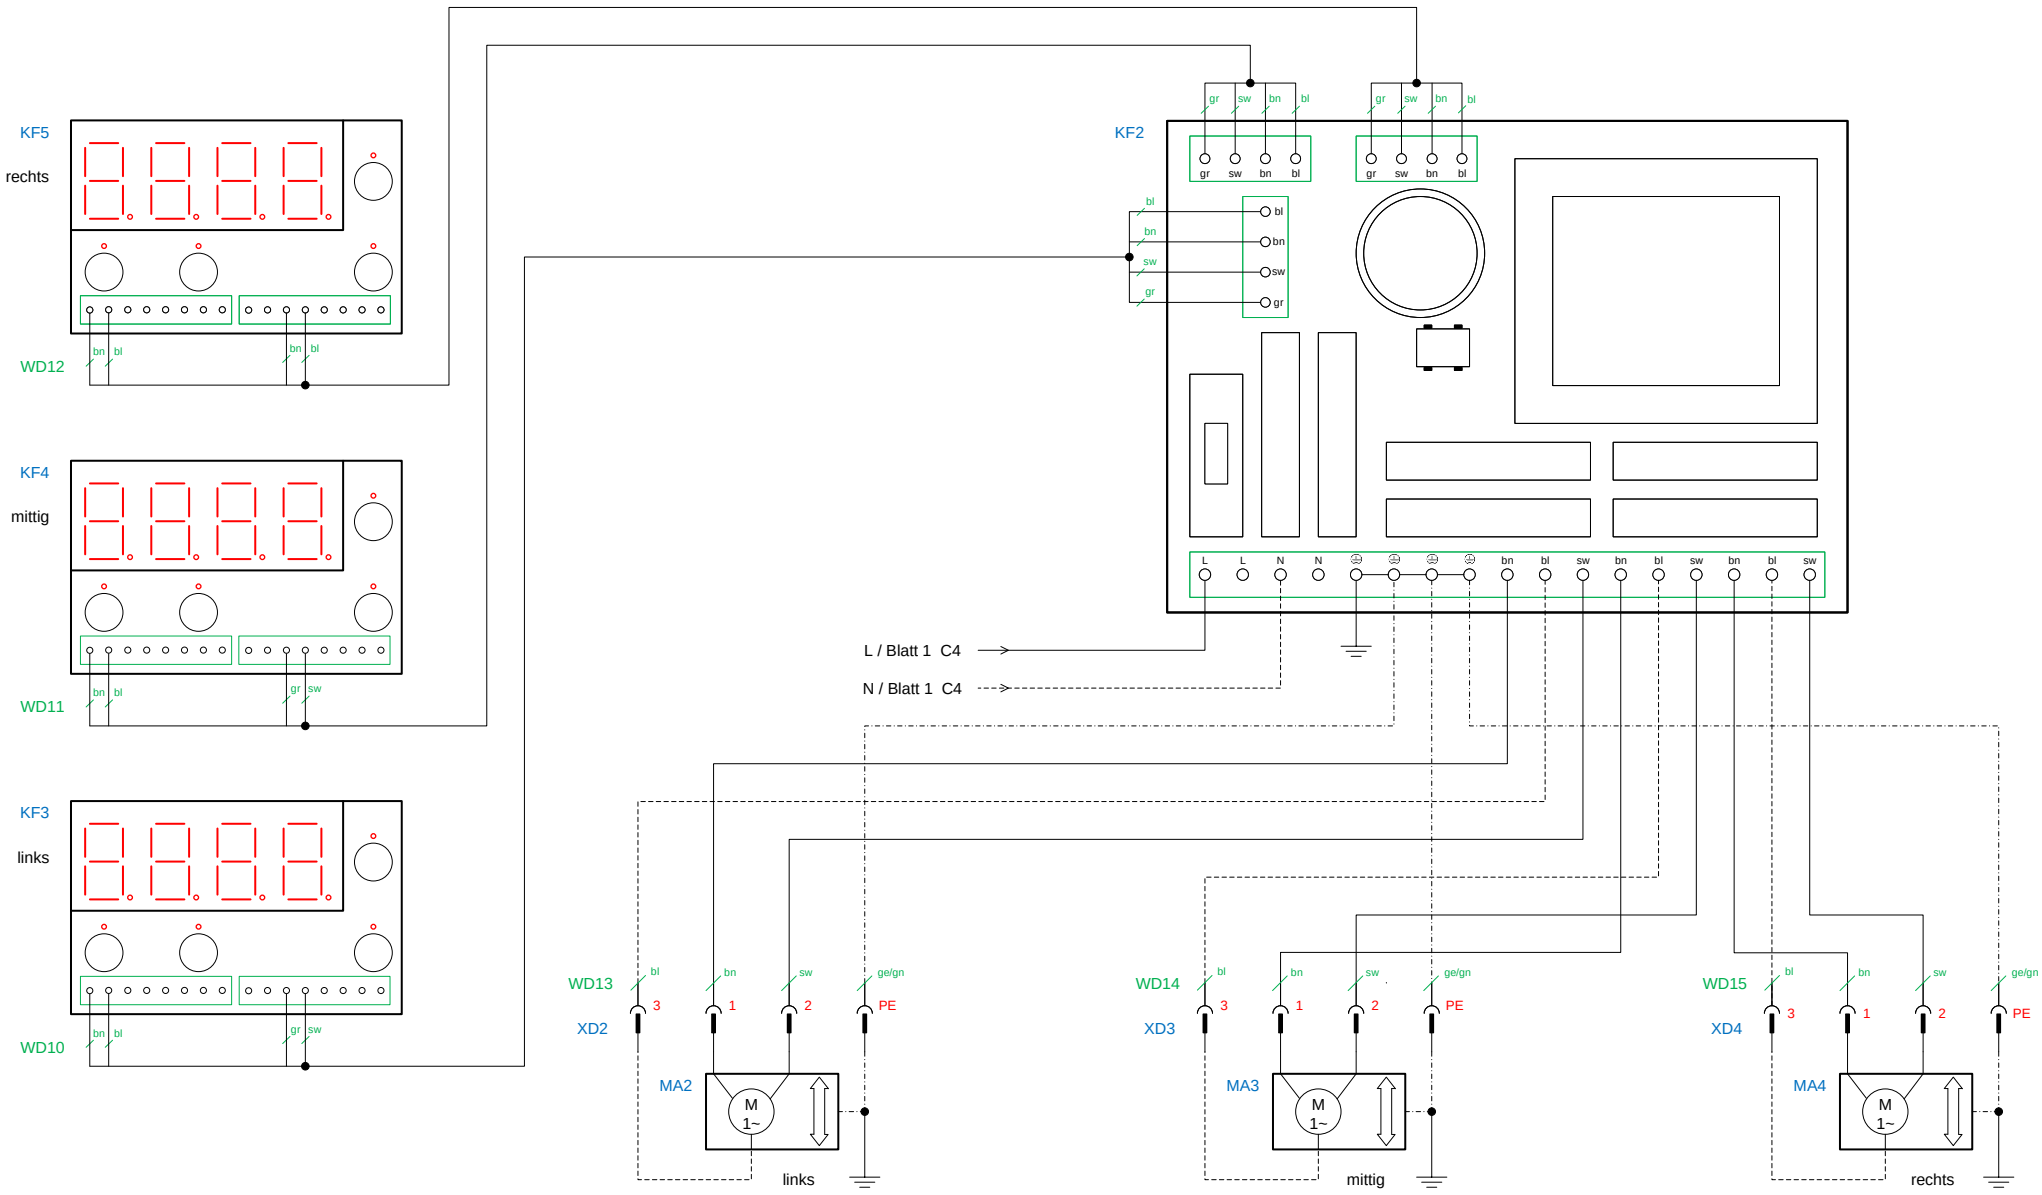

KF2	Hub-Timer	200525
KF3, -4, -5	Touch-Elektronik Timer	200526
MA2, -3, -4	Spindelhubmotor	102000
WD10, -11, -12	Kabel SiHF 4X0,5mm²	013.00147
WD13, -14, -15	Kabel SiHF 4G0,75mm²	013.00311
XD2, -3, -4	Steckerset STA_ 3N	501277

Einbaunudelkocher System 70 GN2/3
BHNKKTDHE
Optionen WZN, WAS
400V, 3~/N/PE, 8kW

Änderung			
	a		
	b		
	c		

Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel: +49(0)831/697247-0 Fax: -15
Email: berner@induktion.de
www.Induktion.de

Blatt	Datum	Name
2/2	30.03.23	Stolle

Schaltplan