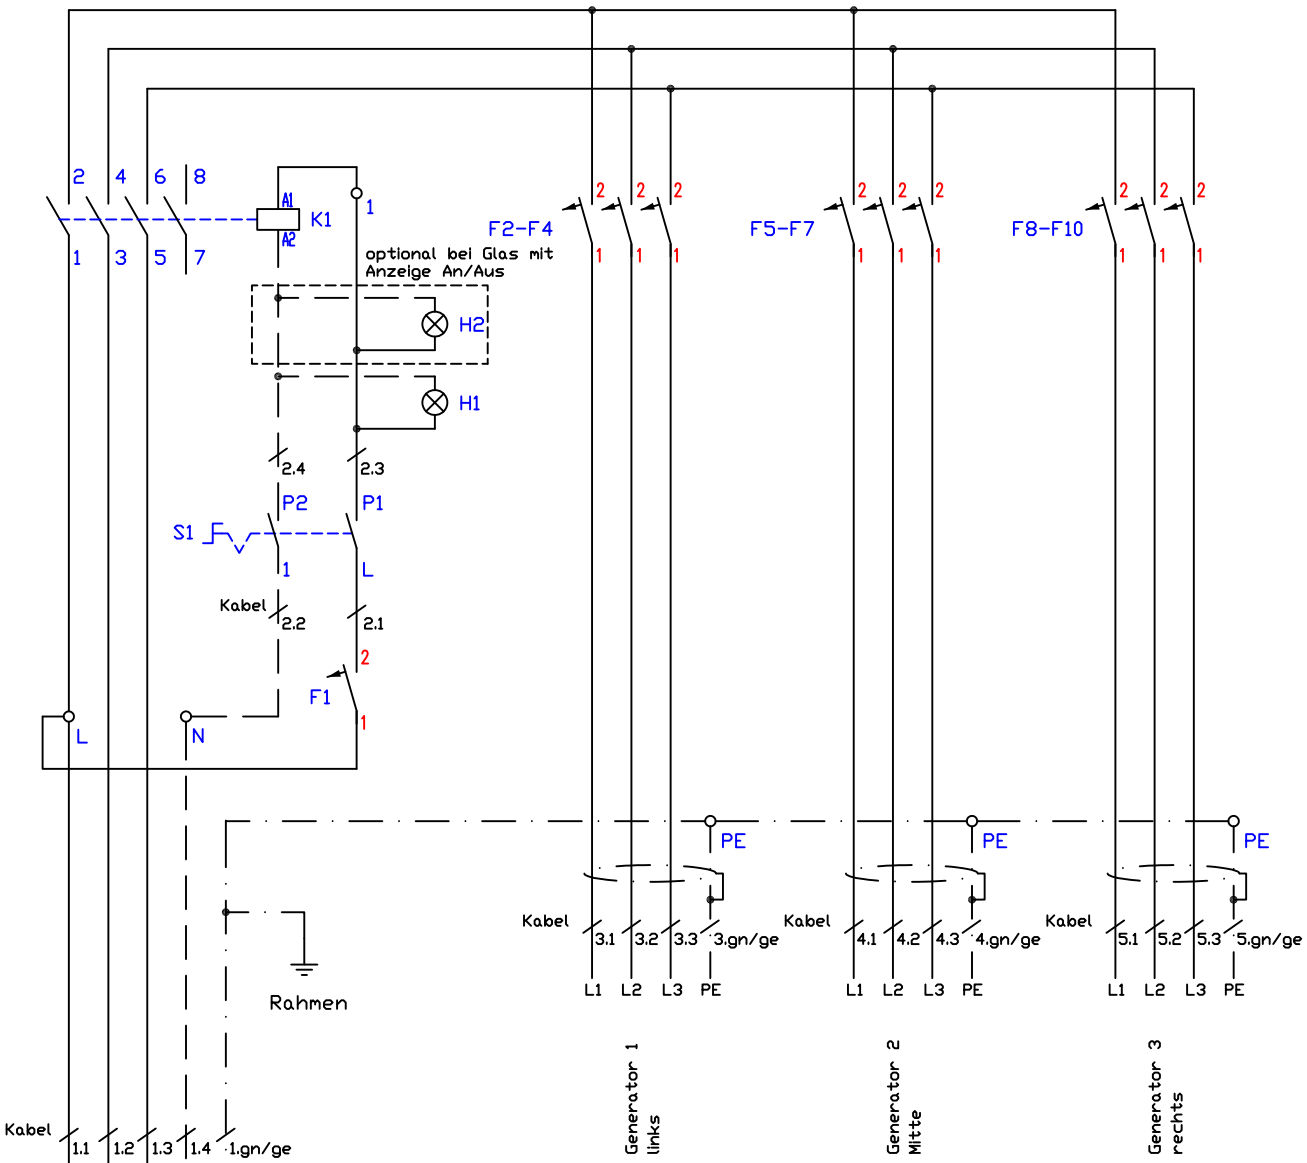


Anschluß 50A
ölflex Classic 5G10qmm
400V/3~/N/PE

Kabel 1 - ölflex Classic 5G10qmm	013.00026	F1 - Steuersicherung B6A	300120
Kabel 2 - ölflex Classic 5G1,5qmm	013.00019	F2-F10 - Generatorsicherung B16A	300121
Kabel 3-5 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035	K1 - Schütz 63A/230V	800309
		S1 - Hauptschalter 2-polig	800405
		H1 - Betriebslampe "grün" 230V	800201
		(H2 - Betriebslampe "rot" 230V,optional)	800214

Induktionsherd
6-Induktion 30kW
BIH6 System 70
BIPDS

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung			
	a		
	b		
	c		
		Version:	1.1
Blatt		Datum	Name
1/2		12.09.19	Hänel

Schaltplan
70-6/25

Jumpereinstellungen:

SW1:
0=Spule Ø230/235µH
1=Spule Ø260/235µH
2=Spule Ø280/235µH
4=Spule 270Q/235µH
5=Spule 280x280F/235µH
5=Spule 280F/Ø260/235µH
A=Spule Wok Ø300/235µH
B=Smart Move Spule Ø260/235µH
C=Spule Grill 260x520/220µH

SW2: 1
2-Kanalbetrieb A
1-Kanalbetrieb B

SW2: 2
CAN ID/Frequenz C
CAN ID/Frequenz (f=-70Hz) D

SW2: 3
Leistung Stufe 1 E
Leistung Stufe 2 F

SW2: 4
Energiemanagement Aus G
Energiemanagement Ein H


SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal A
Empfindlichkeit TE=Fein B

SW3: 2
Master-Poti-Funktion Aus C
Master-Poti-Funktion Ein D


SW3: 3
Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus E
Warmhaltefunktion Kanal 1 Ein F

SW3: 4
Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus G
Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein H


SW1




SW2





SW3




GSG

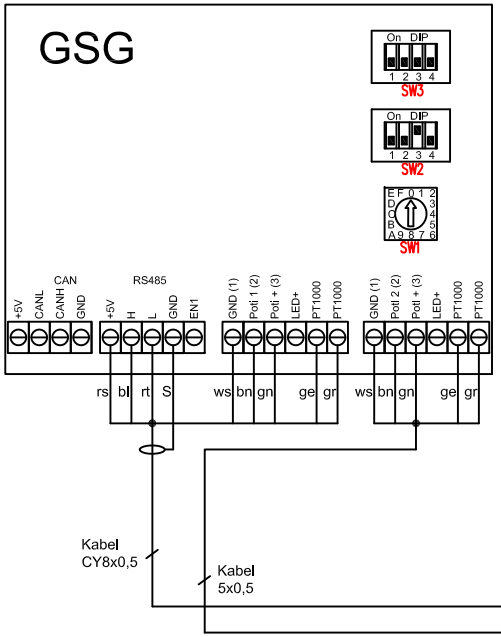


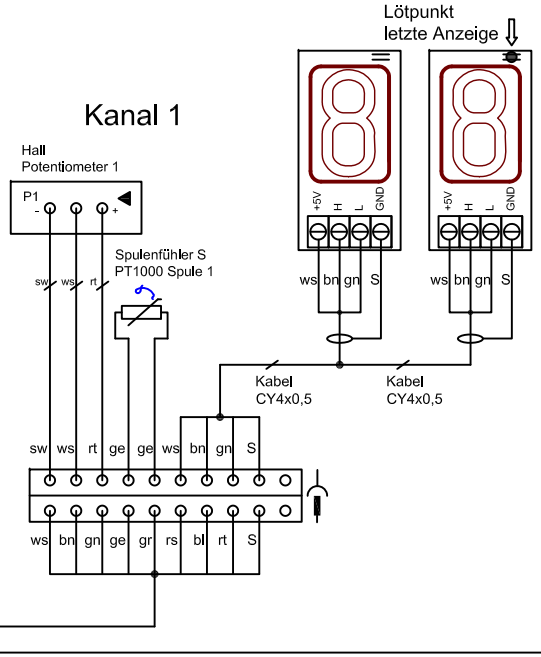

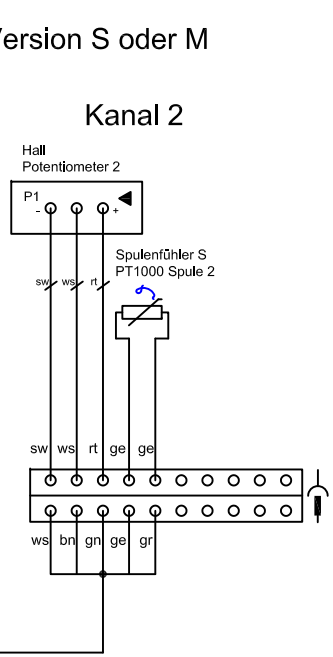

Modul

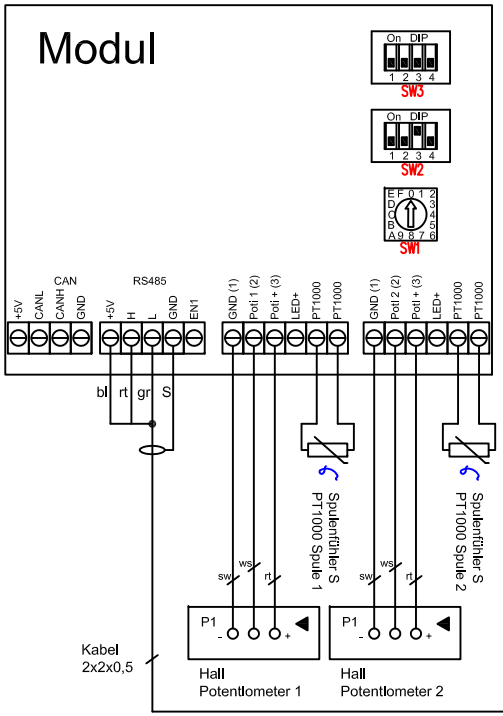

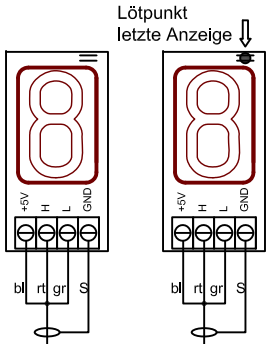

Spuleneinstellungen BIPDS
Generator 3x400V / 10,0kW
Vers. 1.xx

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung			
	a		
	b		
	c		
	d	Version:	1.0
Blatt		Datum	Name
1/1		19.11.20	Hänel

BIPDS_Mach4_10kW_LP4