




BT 1	Sicherheitstemperaturbegrenzer 237°C	300169	QA1	Halbleiterrelais 40A	800317
BT 2	PT 1000 „Medium“	100459			
BT 3	PT 1000 „Boden“	100372	XD1	Klemmleiste 3-polig	300644
BT 4	PT 1000 „Kerntemperaturfühler“	100373	XD2	Einbaubuchse für KTS	300371
EB1, -2, -3	Rohrheizkörper, fest verbunden	-----	XD3	Winkelstecker für KTS	300370
KF 1	Schütz 2-polig 230V, 25A	800307			
KF 2	Multicontroller ab Version 4.22	300129	WD1	Zuleitung EWKF 3G2,5	013.00006
PH1	Touchprint „G“	300113	WD2	Steuerkabel RD-Y(ST)Y 2x2x0,5	013.00042
PJ1	Summer 12V DC	200505			

Standgerät Sous Vide Garer
BHSVKTD
230V~, 1~/N/PE, 35kW

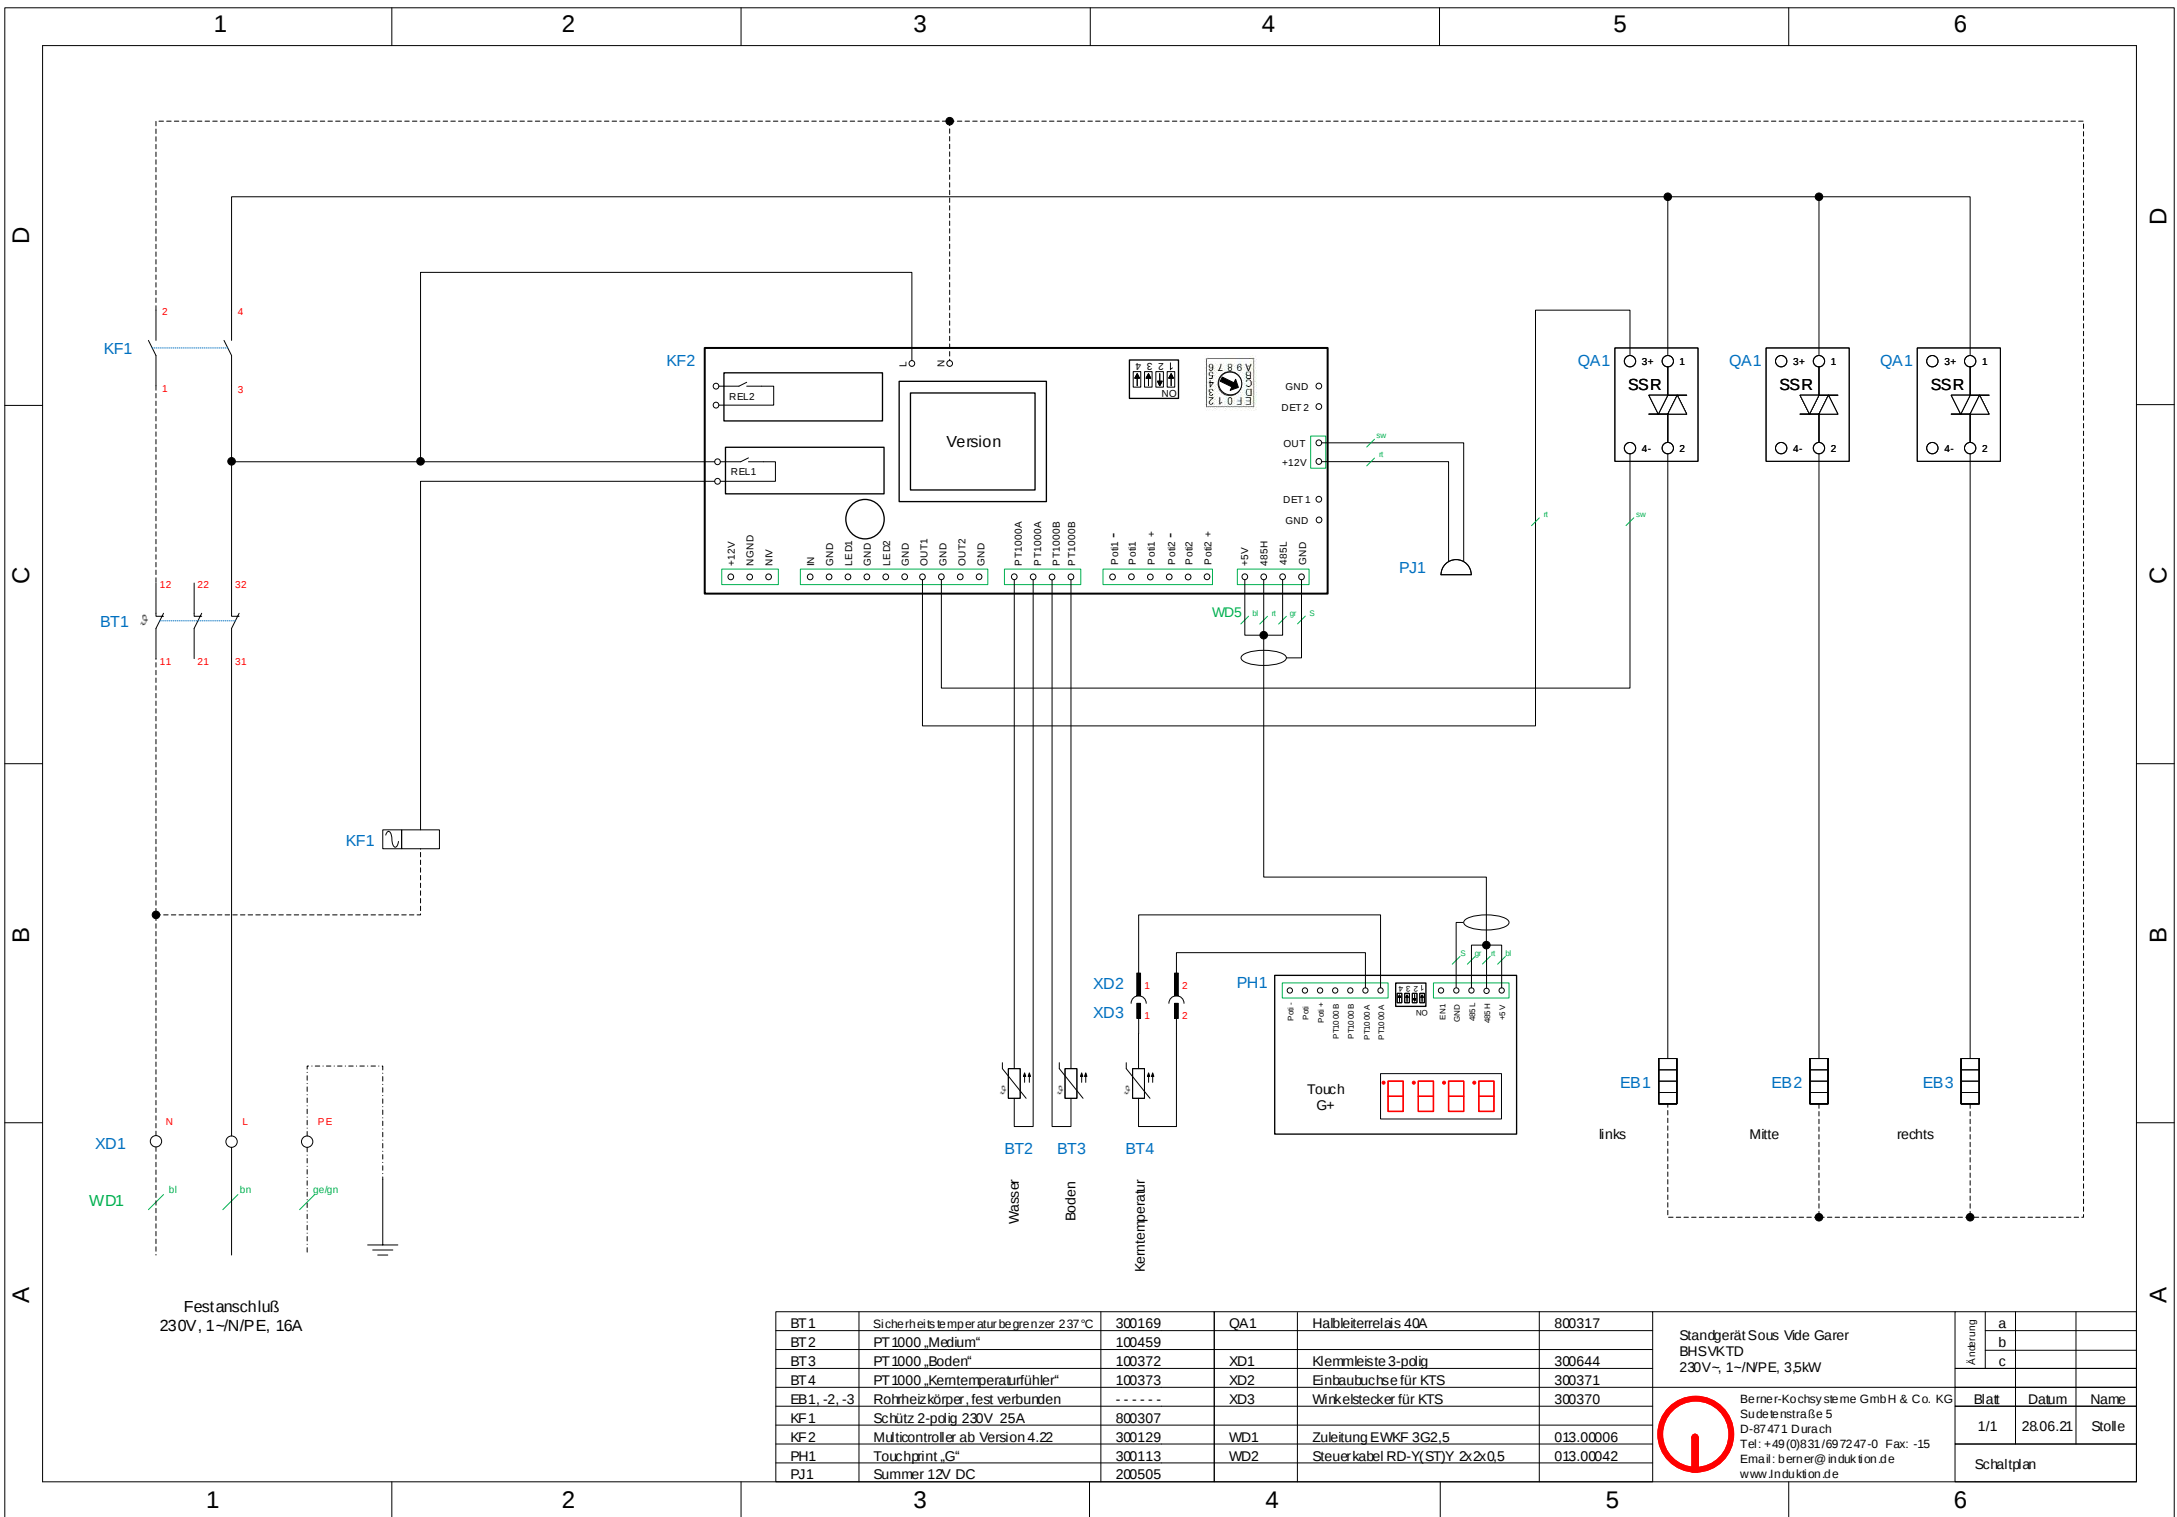

Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Südenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.: +49(0)831/697247-0 Fax: -15
Email: berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung	a		
	b		
	c		
Blatt	Datum	Name	
1/1	28.06.21	Stolle	
Schaltplan			