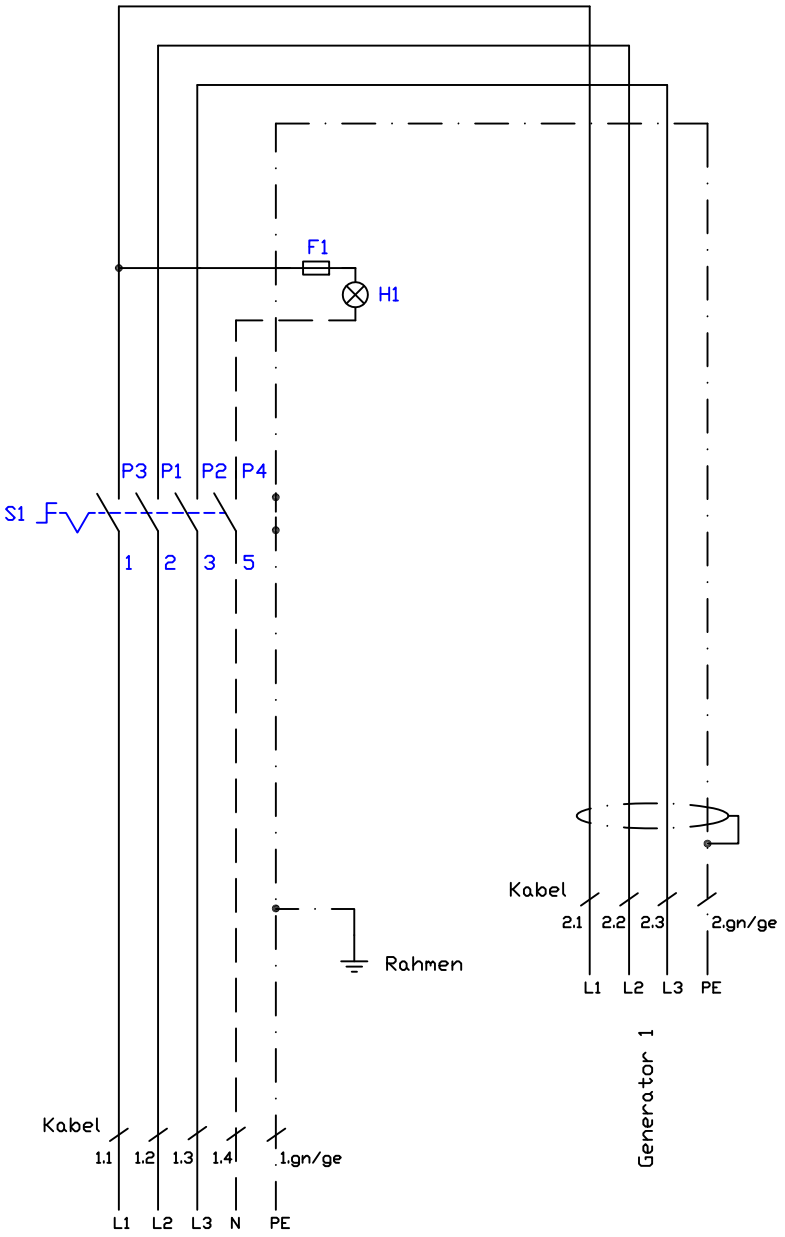


Kabel 1 - ölflex Classic 5G2,5qmm	013.00023
Kabel 2 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035
F1 - Feinsicherung T1A/Sicherungshalter	501263/501262
S1 - Hauptschalter 4-polig	800404
H1 - Betriebslampe 'grün' 230V	800201

Induktionsherd
1-Induktion BI1 7kW
BIPS System 70

Änderung			
	a		
	b		
	c		
	d		

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

	Datum	Name
	15.07.14	Hänel

Schaltplan
70-1/31

Jumpereinstellungen:

SW1: 2 PT1000 Überbrückung
getrennt = Ein [A]
Modul oder 5-F getrennt =Aus [B]

SW1: 3 Anzeige Vers. M und
LED = Ein [C]
Anzeige Vers.K= Aus [D]


SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung

SW1: 6
Warmhaltefunktion = Ein [E]
Warmhaltefunktion = Aus [F]
WH Softwareänderung nötig!

SW1

SW3


Spule
280x280F,
Wok

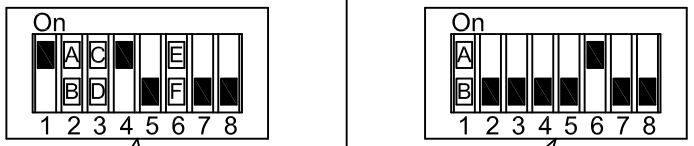

SW3: 1
Frequenz = ein (Einzelkochstelle) [A]
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen) [B]

SW3: 3 u.4
Pfannenempfindlichkeit

SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen



Version K = getrennt


Jumpereinstellungen:

SW1.1: PT1000A On/Off

SW1.2: PT1000B On/Off


SW1.3: On=letzte Anzeige;
Off=Einzel- o.weitere Anzeige


SW1.4: Anzeige gedreht

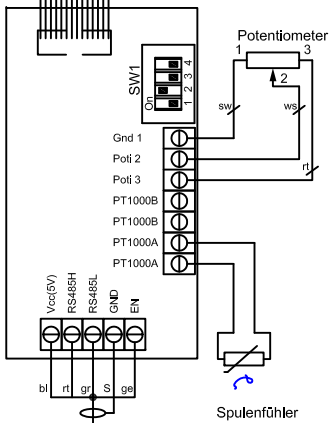

Spulenfühler
PT1000

Kabel Lapp RD-Y(St)Y
2x2x0,5
zur Anzeige

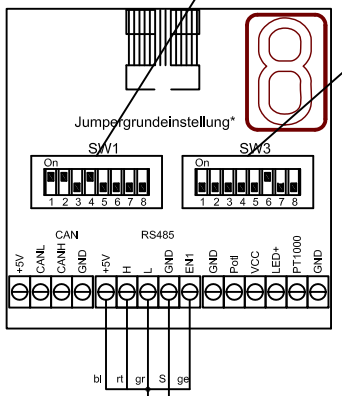


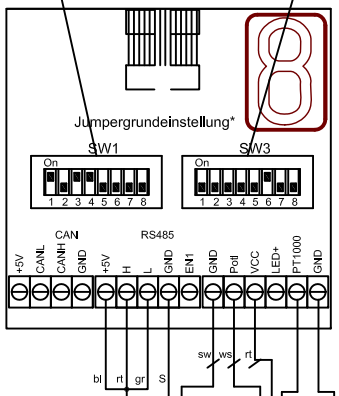

Potentiometer
Spulenfühler
PT1000

Kabel Lapp RD-Y(St)Y
2x2x0,5
zur Anzeige

Version M = Modul



Spuleneinstellungen BIPS
Generator 400V / 7kW
280x280F; Wok

Änderung			
a			
b			
c			
d			
	Datum	Name	
	17.03.14	Hänel	

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de