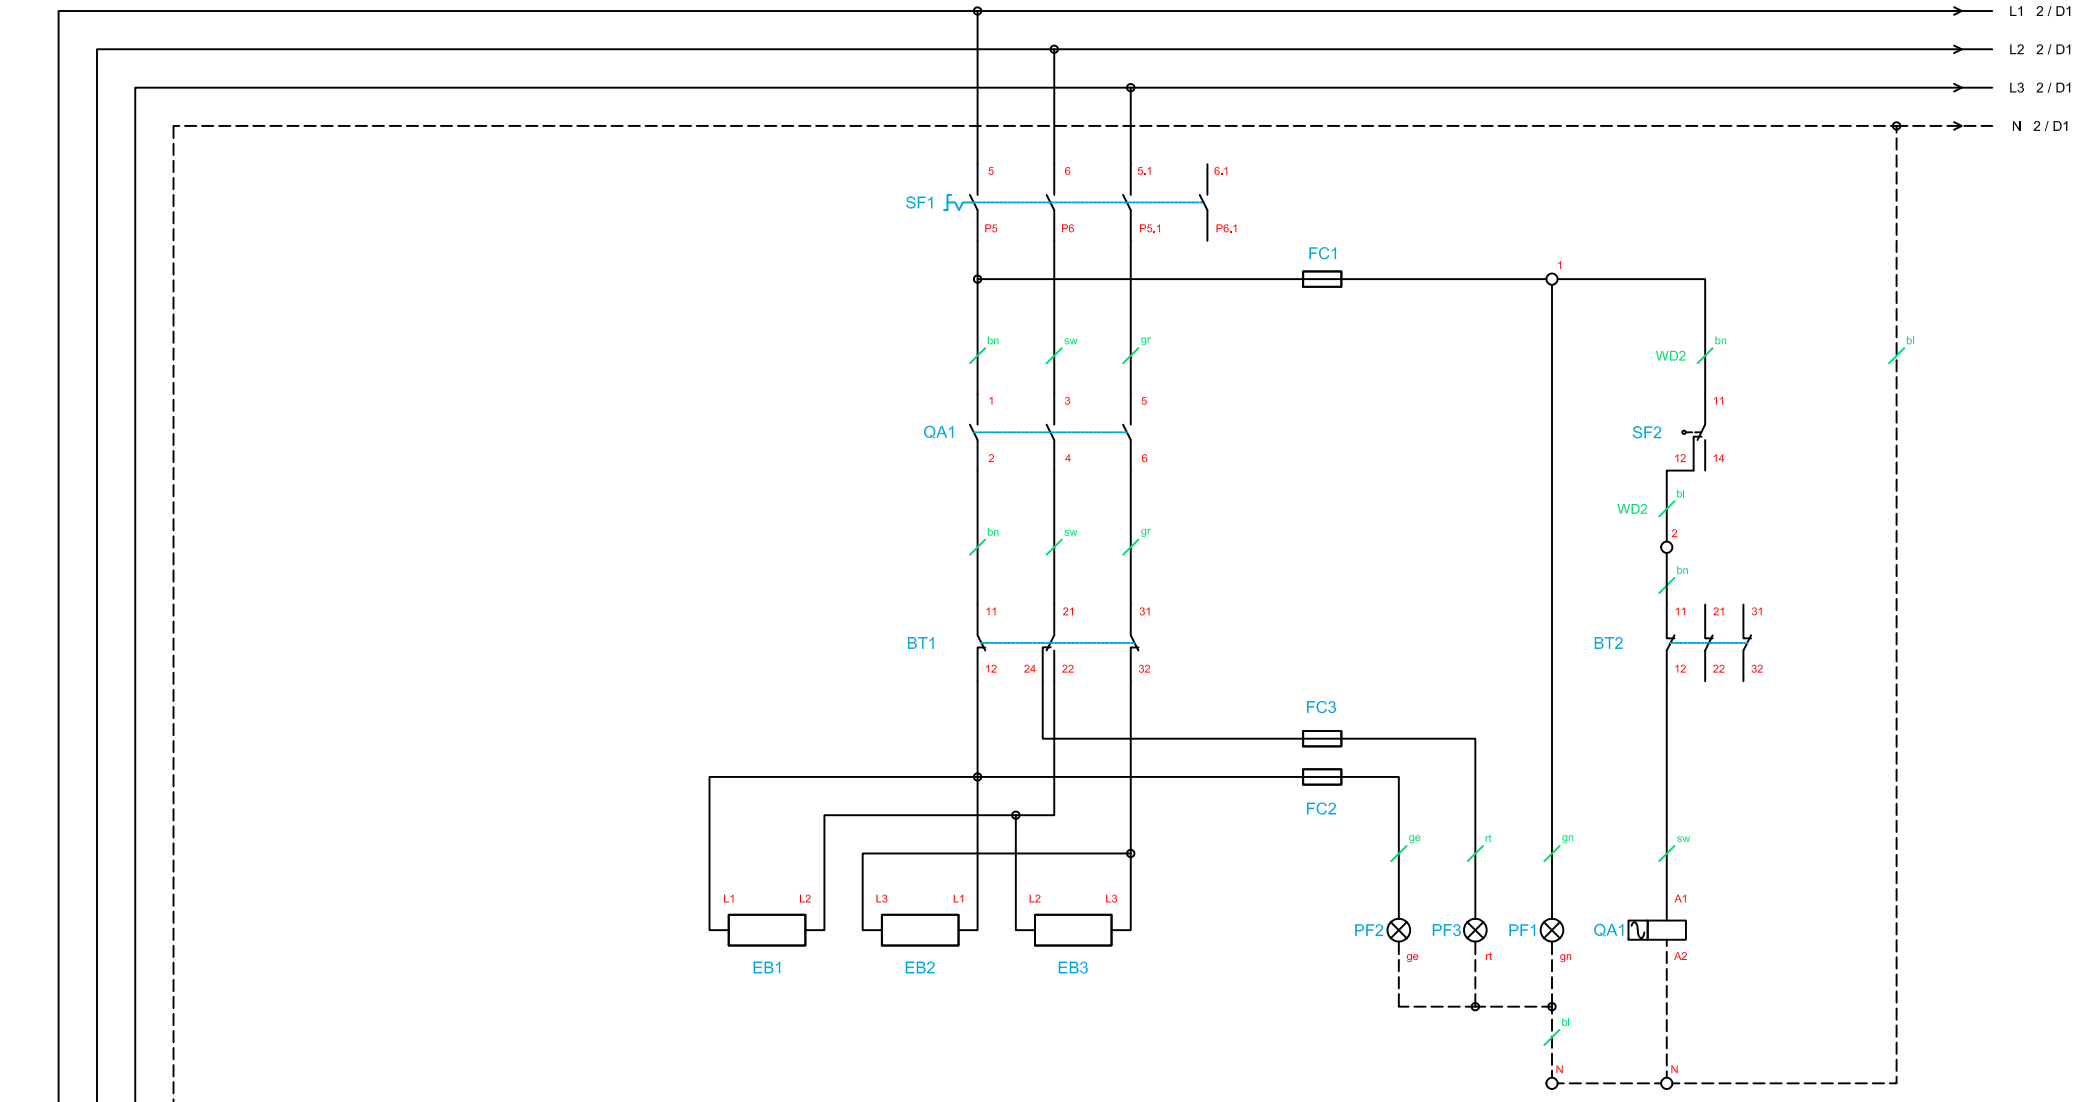


linkes Becken

BT1	Sicherheitstemperaturbegrenzer 237°C	300169	PF2	Heizlampe 230V „gelb“	800206	WD1	Kabel EWKF 180 5G4mm²	013.00008
BT2 mit SF1	Thermostat mit Vorsatzschalter 94-180°C	400300	PF3	Störungslampe 230V „rot“	800202	WD2	Kabel SiHF 2X0,5mm²	013.00010
EB1 -5	Fritteusen Helzkörper 400V / 2650W	4003281	QA1	Schütz BF09 25A/230V	800305			
FC1	Sicherungsklemme	301038	SF2	Mikroschalter	200384	XD1	Klemmleiste	
FC1	Feinsicherung 5x20mm T6,3A	501264						
FC2, -3	Sicherungshalter	501262						
FC2, -3	Feinsicherung 5x20mm T1A	501263						
PF1	Betriebslampe 230V „grün“	800201						


Empfohlene Absicherung: 3x 25A

BHF2KTD
System 70
400V, 3~/N/PE, 16kW

Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel: +49(0)831/697247-0 Fax: -15
Email: berner@induktion.de
www.Induktion.de

Änderung			
	a		
	b		
	c		
Seite		Datum	Name
1/1		29.03.21	Stolle

400V Heizungen

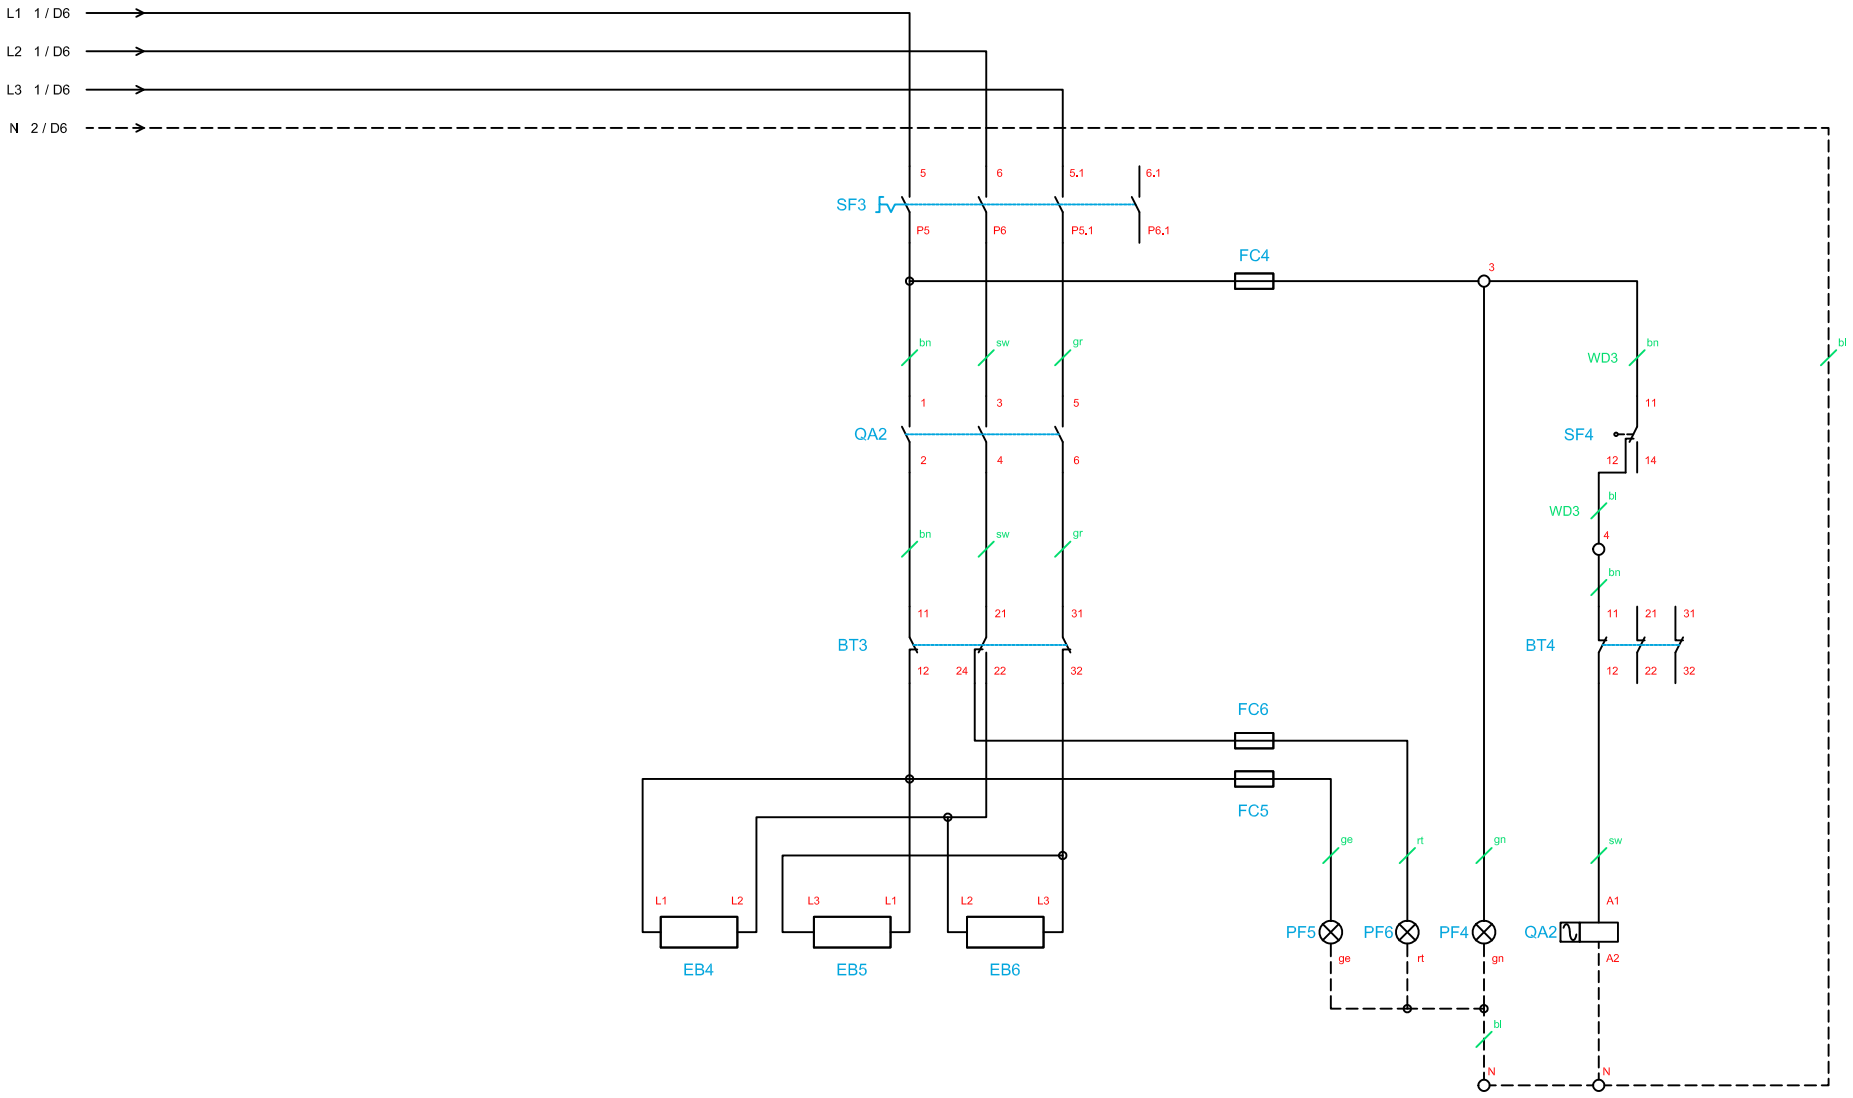

rechtes Becken

BT3	Sicherheitstemperaturbegrenzer 237°C	300169	PF5	Heizlampe 230V „gelb“	800206	WD3	Kabel SiHF 2X0,5mm²	013.00010
BT4 mit SF3	Thermostat mit Vorsatzschalter 94-180°C	400300	PF6	Störungslampe 230V „rot“	800202			
EB4 -6	Fritteusen Heizkörper 400V / 2650W	4003281	QA2	Schütz BF09 25A/230V	800305			
FC4	Sicherungsklemme	301038	SF4	Mikroschalter	200384			
FC4	Feinsicherung 5x20mm T6,3A	501264						
FC5, -6	Sicherungshalter	501262						
FC5, -6	Feinsicherung 5x20mm T1A	501263						
PF4	Betriebslampe 230V „grün“	800201						

BHF2KTD
System 70
400V, 3~/N/PE, 16kW

Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel: +49(0)831/697247-0 Fax: -15
Email: berner@induktion.de
www.Induktion.de

Änderung			
	a		
	b		
	c		
Seite		Datum	Name
1/1		29.03.21	Stolle

400V Heizungen